


**ULINE** H-11312

## LED WET LOCATION EMERGENCY LIGHT


1-800-295-5510

uline.com


### TOOLS NEEDED



Phillips  
Screwdriver



Flathead  
Screwdriver

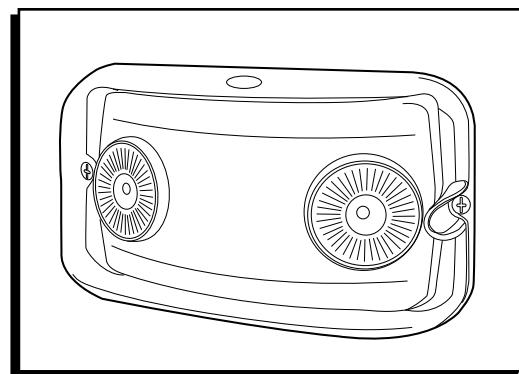

## SAFETY



**CAUTION!** When using electrical equipment, always follow basic safety precautions, including:

- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.
- Do not mount in hazardous locations or near gas or electric heaters.
- Do not let power cords touch a hot surface.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer. May cause an unsafe condition.

- Do not use this equipment for anything other than intended use.
- All servicing should be performed by qualified personnel only.
- Allow battery to charge for 24 hours before first use.




**NOTE:** Replace the batteries as needed according to ambient conditions. It is recommended that equipment be tested regularly in accordance with local codes.


## INSTALLATION

### MOUNTING

1. Remove clear cover. (See Figure 1)

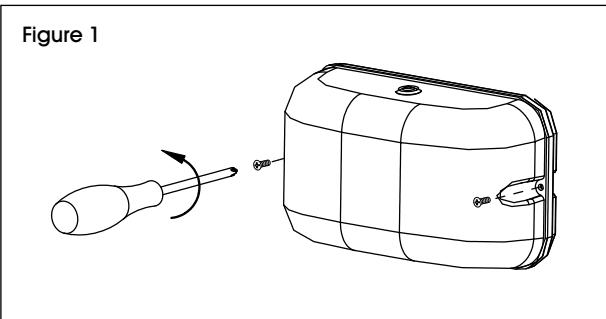


2. Insert flathead screwdriver into two slots to pry off front cover from back plate. (See Figure 2)

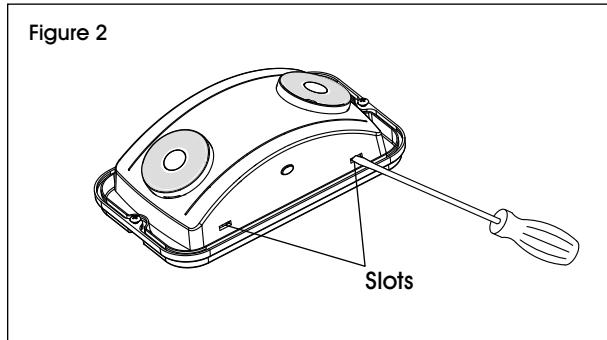


## INSTALLATION CONTINUED



3. Remove the back plate. (See Figure 3)

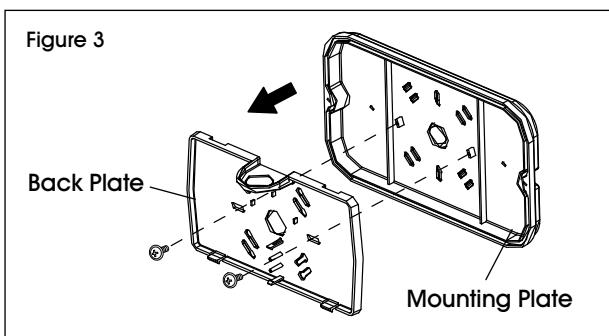

4. Knock out or drill mounting holes as needed. (See Figure 4)

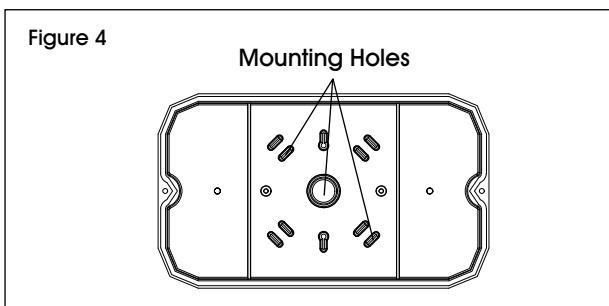

5. Install mounting plate to junction box. Secure emergency lighting fixture back plate to waterproof case mounting plate. (See Figures 5-6)

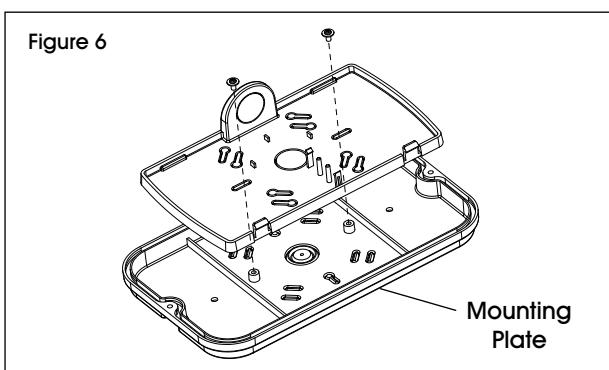
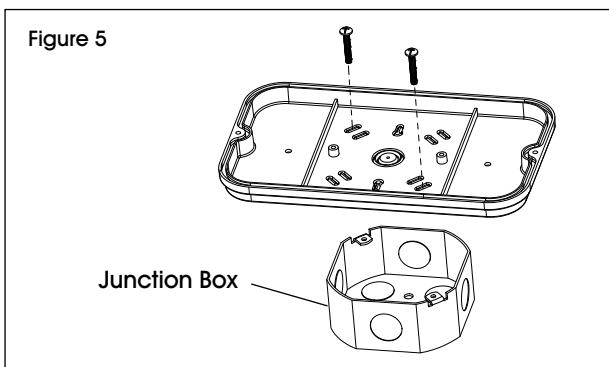


6. Shut off power. Connect unit to single AC power source. (See Figures 7-8)


NOTE: If using 120 VAC, connect black and white leads to building utility.

NOTE: If using 277 VAC, connect orange and white leads to building utility.


NOTE: In some cases, not all leads will be used. Cap off unused wire.

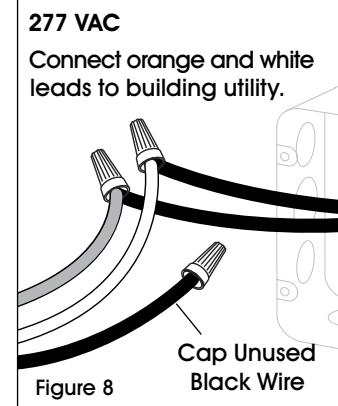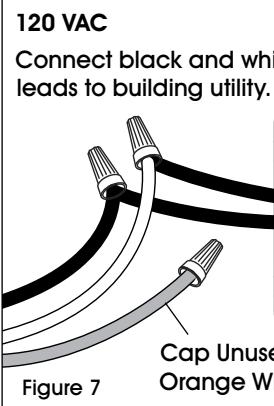

7. After installing emergency lighting, use Phillips screwdriver to reattach clear cover. Silicone test button is located on bottom. Restore power and press test button. LED heads will turn on. (See Figure 9)

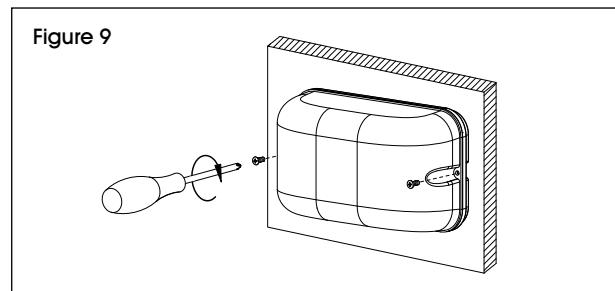

8. Adjust the lamp head and lens direction. (See Figure 10)

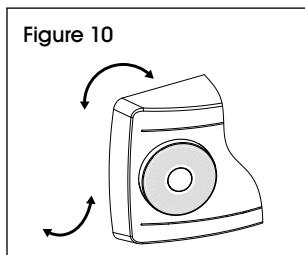

NOTE: To operate, press the test button. The LED heads will turn on, and the LED indicator will turn off. Release the test switch. LED indicator will turn on, and the LED heads will turn off.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com


**ULINE H-11312**

# LÁMPARA LED DE EMERGENCIA PARA ÁREAS MOJADAS

800-295-5510

uline.mx


## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Desarmador Plano

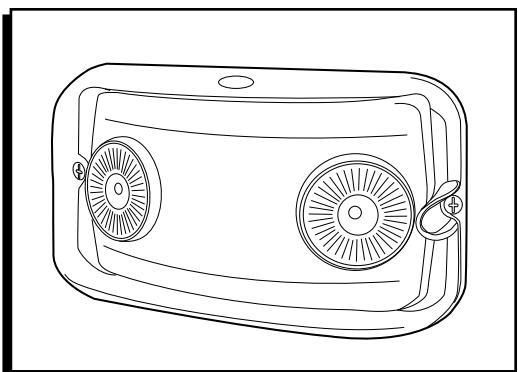

## SEGURIDAD



**! PRECAUCIÓN!** Cuando utilice equipos eléctricos, siga siempre las precauciones de seguridad básicas, que incluyen:

- Desconecte la energía en el fusible o cortacircuitos antes de instalar o darle mantenimiento.
- No lo instale en ubicaciones peligrosas o cerca de calentadores de gas o eléctricos.
- No permita que el cable eléctrico toque superficies calientes.
- El equipo deberá ser instalado de manera segura en lugares y alturas donde quede a salvo de alteraciones por personal no autorizado.

- El uso de cualquier equipo complementario no recomendado por el fabricante podría causar condiciones inseguras.
- No utilice este equipo para otra cosa que no sea su uso previsto.
- El mantenimiento se debe realizar solo por personal de servicio calificado.
- Permita que la batería cargue 24 horas antes del primer uso.




**NOTA:** Cambie las baterías según sea necesario conforme a las condiciones del ambiente. Se recomienda efectuar pruebas al equipo de acuerdo con los códigos aplicables.


## INSTALACIÓN

### INSTALACIÓN

1. Retire la cubierta transparente. (Vea Diagrama 1)

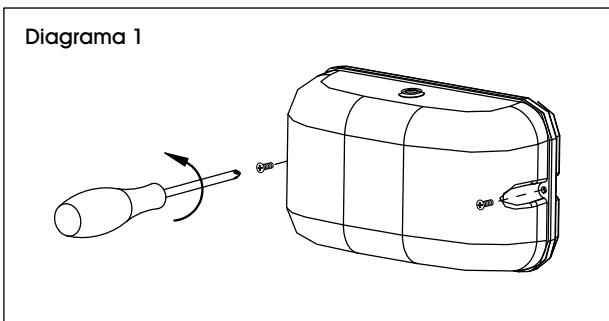


2. Inserte el desarmador plano en dos ranuras para sacar la cubierta de la placa posterior. (Vea Diagrama 2)

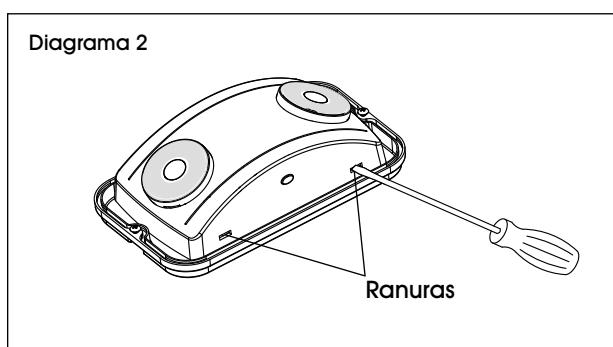


## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN



3. Retire la placa posterior. (Vea Diagrama 3)

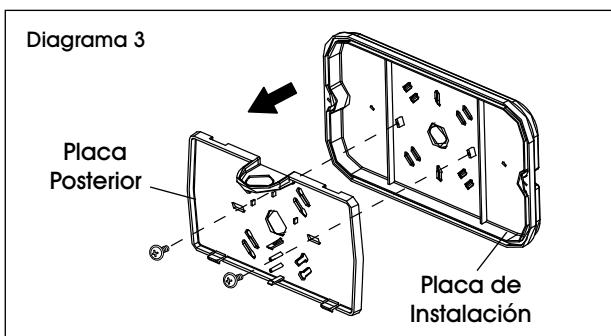

4. Remueva o taladre orificios según sea necesario. (Vea Diagrama 4)

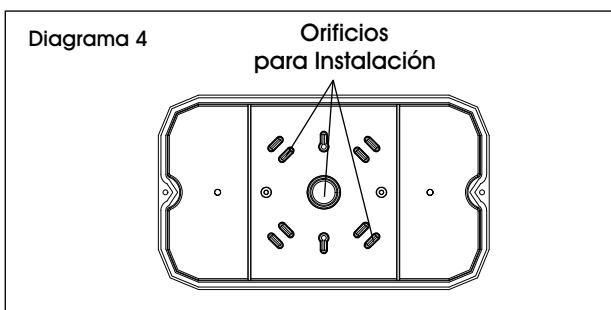

5. Instale la placa de instalación en la caja de conexiones. Fije la placa posterior de la base de la lámpara de emergencia a la placa de instalación del estuche impermeable. (Vea Diagramas 5-6)

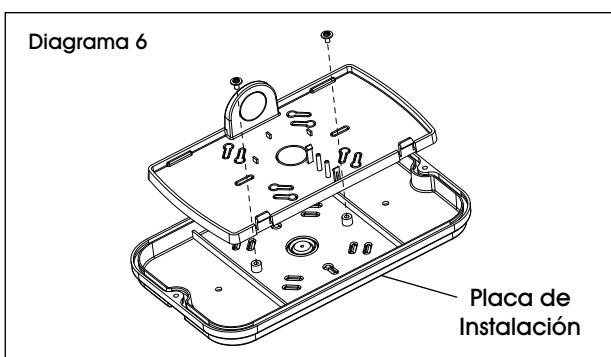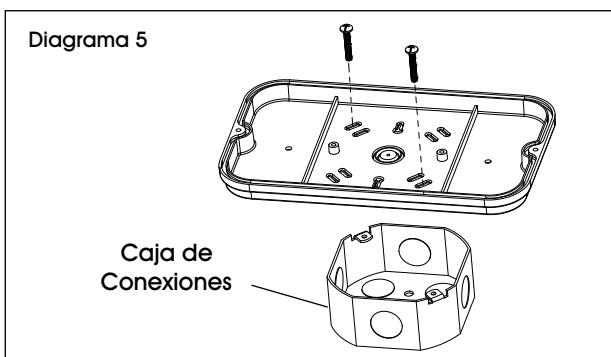

6. Apague la corriente. Conecte la unidad a una fuente única de energía CA. (Vea Diagramas 7-8)


NOTA: Si usa 120 VAC, conecte las puntas negras y blancas a la corriente del edificio.

NOTA: Si usa 277 VAC, conecte las puntas naranjas y blancas a la corriente del edificio.

NOTA: En algunos casos, no se utilizarán todas las puntas. Bloquee los cables que no utilizará.


### 120 VAC

Conecte las puntas negras y blancas a la corriente del edificio.

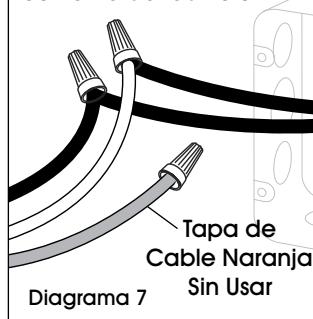


### 277 VAC

Conecte las puntas naranjas y blancas a la instalación del edificio.

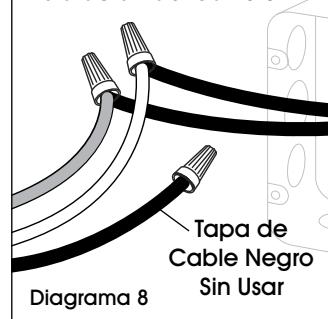

7. Despues de instalar la lámpara de emergencia, utilice un desarmador de cruz para volver a fijar la cubierta transparente. El botón de prueba de silicona está ubicado en la parte inferior. Restablezca la corriente y presione el botón de prueba. Las luces LED se encenderán. (Vea Diagrama 9)


Diagrama 9

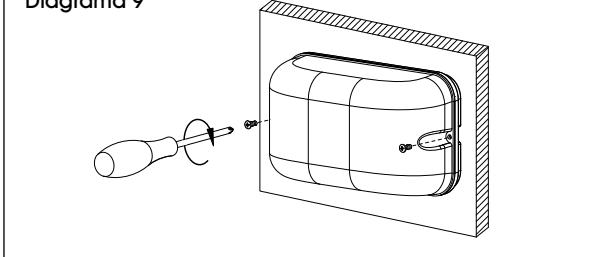

8. Ajuste el cabezal de la lámpara y la dirección del lente. (Vea Diagrama 10)

NOTA: Para hacer funcionar, presione el botón de prueba. Las luces LED se encenderán y el indicador LED se apagará. Libere el interruptor de prueba. El indicador LED se encenderá y las luces LED se apagará.

Diagrama 10




**ULINE H-11312**

1-800-295-5510

uline.ca

# LUMIÈRE DE SECOURS DEL POUR ENVIRONNEMENT HUMIDE

## OUTILS REQUIS

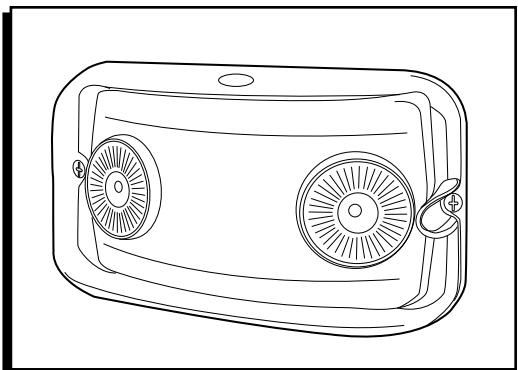Tournevis  
croixTournevis à tête  
plate

## SÉCURITÉ



**MISE EN GARDE!** Lors de l'utilisation d'appareils électriques, vous devez toujours respecter les règles de sécurité élémentaires, dont les suivantes :

- Coupez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- N'installez pas cet équipement dans un lieu présentant des dangers ou à proximité de radiateurs électriques ou à gaz.
- Ne laissez pas les cordons d'alimentation entrer en contact avec une surface chaude.
- L'équipement doit être installé à un endroit et à une hauteur où il ne sera pas facilement accessible et susceptible à des altérations par des personnes non autorisées.




- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des situations dangereuses.
- N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
- L'entretien doit être effectué uniquement par un employé qualifié.
- Laissez la batterie se charger pendant 24 heures avant sa première utilisation.

**REMARQUE :** Remplacez les batteries au besoin selon les conditions environnantes. Il est recommandé d'effectuer périodiquement des tests de l'équipement selon les codes locaux.


## INSTALLATION

### INSTALLATION

1. Retirez le couvercle transparent. (Voir Figure 1)

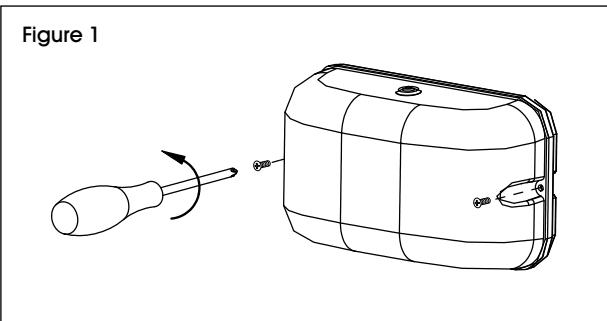


2. Insérez le tournevis à tête plate dans les deux fentes pour retirer le couvercle avant de la plaque arrière. (Voir Figure 2)

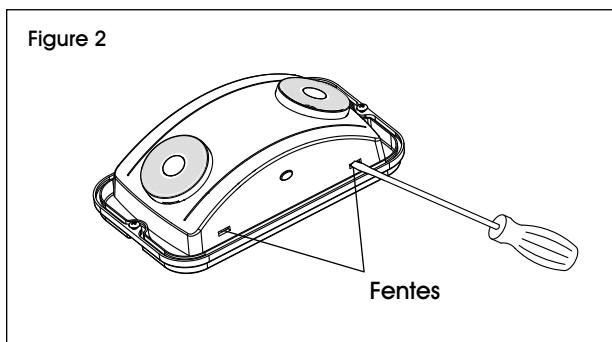


## INSTALLATION SUITE



3. Retirez la plaque arrière. (Voir Figure 3)

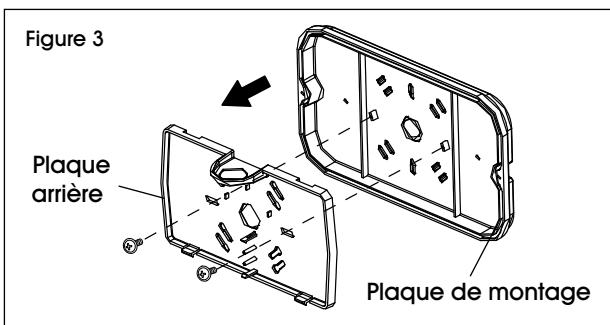

4. Enfoncez ou percez des trous de fixation selon les besoins. (Voir Figure 4)

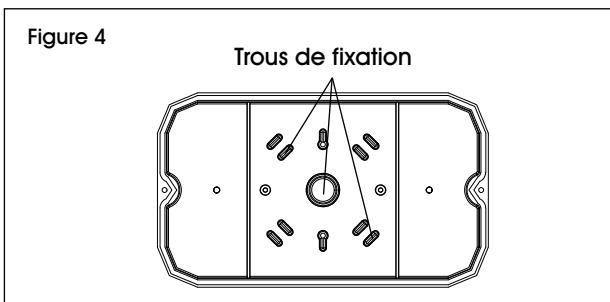

5. Installez la plaque de montage sur la boîte de jonction. Fixez la plaque arrière de l'éclairage de secours au boîtier étanche de la plaque de montage. (Voir Figures 5 et 6)

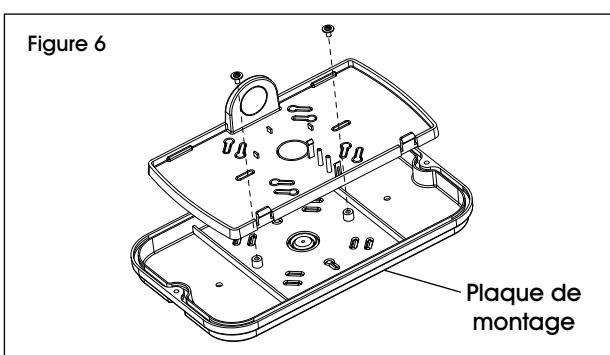
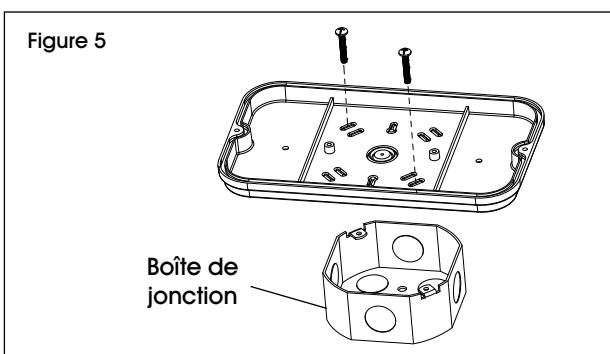


6. Coupez l'alimentation. Branchez l'appareil dans une source d'alimentation CA. (Voir Figures 7 et 8)


REMARQUE : Si vous utilisez du courant à 120 VCA, branchez les fils noir et blanc au réseau électrique.

REMARQUE : Si vous utilisez du courant à 277 VCA, connectez les fils orange et blanc au réseau électrique.

REMARQUE : Dans certains cas, les fils ne seront pas tous utilisés. Recouvrez d'un capuchon le fil restant non utilisé.

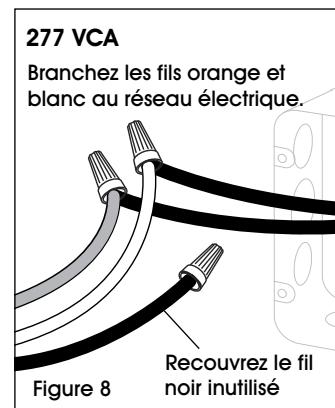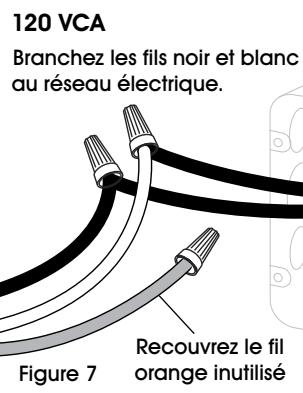

7. Après avoir installé l'éclairage de secours, utilisez le tournevis cruciforme pour réinstaller le couvercle transparent. Un bouton d'essai en silicone est situé sur le dessous. Rétablissez l'alimentation et appuyez sur le bouton d'essai. Les têtes d'éclairage à DEL s'allument. (Voir Figure 9)

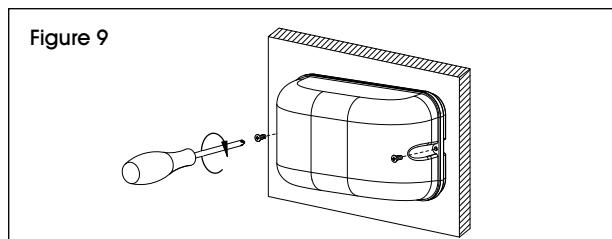

8. Ajustez la tête de l'éclairage et la direction de la lentille. (Voir Figure 10)

REMARQUE : Pour faire fonctionner l'éclairage, appuyez sur le bouton d'essai. Les têtes d'éclairage à DEL s'allument et le voyant à DEL s'éteint. Relâchez le bouton d'essai. Le voyant à DEL s'allume et les têtes d'éclairage à DEL s'éteignent.

